

1. Wg. ust. 7 pkt 7.2 ogłoszenia o zamówieniu Oferent ma obowiązek złożyć razem z ofertą „Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający na końcu ogłoszenia o zamówieniu wymienia załączniki do ogłoszenia. Nie ma w nich dokumentu o nazwie Opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o jego uzupełnienie.

Odpowiedz:

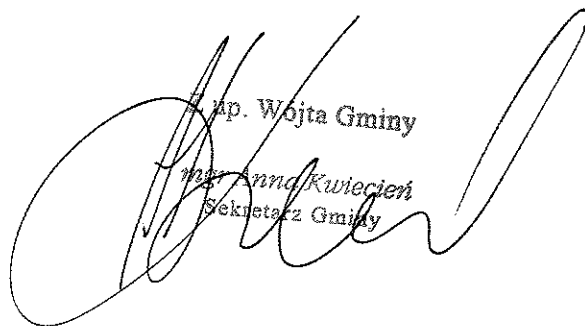
W załączeniu wzór tabeli:

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY NA DOSTAWĘ MONTAŻ I URUCHOMIENIE AGREGATU PRĄDOWÓRCZEGO
DLA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) W JEDLIŃSKU**

Specyfikacja cenowa

I.p.	Urządzenie/usługa/robota budowlana	Cena netto	Cena brutto
1	1. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądowórczego stacjonarnego o parametrach i wyposażeniu jak niżej: agregat trójfazowy 400V o mocy PRP/LTP=180/200 kVA (np. typu P200-3 z oferty firmy SILTEC, lub równoważny. <u>wyposażenie:</u> a. silnik firmy Perkins, lub równoważny, b. prądnice Leroy Somer, lub równoważny c. panel kontrolno-sterujący, d. automatyczny regulator obrotów (regulator elektroniczny), e. automatyczny regulator napięcia z czujnikiem jednofazowym, f. wbudowany zbiornik paliwa na ok. 8h przy 100% obciążeniu g. tłumik wydechowy 10dB ze stali nierdzewnej z kompensatorem drgań, z przejściem szczelnym termoodpornym przez ścianę budynku, h. tłumik spalin ma być zaizolowany przed oddawaniem ciepła do pomieszczenia, i. podgrzewacze: alternatora (działanie antykondensacyjne), oraz akumulatorów rozruchowych, j. układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) automatycznie przełączający na zasilanie z agregatu lub z sieci miejskiej. Układ ten zamontować w pomieszczeniu istniejącej rozdzielni elektrycznej. Połączenie elektryczne sieć-agregat-SZR ma być wykonane staraniem i na koszt oferenta. Niezbędna długość ww. kabla połączeniowego ułożonego wewnątrz budynku wynosi około 17 m. (Montaż układu SZR w ww. pomieszczeniu będzie możliwy po zdemontowaniu istniejącej rozdzielni elektrycznej i przejęciu jej funkcji przez urządzenia nowej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu). k. zewnętrzne panele monitorujące, l. oprogramowanie monitorujące z możliwością zdalnego monitorowania pracy urządzenia		
2.	2. Dostawa i montaż wyrzutni z napędem elektrycznym (np. firmy SAW-POL typu ZSRS) otwieranej automatycznie podczas startu agregatu. a. Wyrzutnię osadzić w ścianie zewnętrznej po uprzednim wykonaniu otworu w ścianie o gr. 38 cm ocieplonej styropianem gr. 10 cm z nałożonym tynkiem cienkowarstwowym, o wymiarach odpowiadających wym. wyrzutni dostosowanej do wielkości agregatu. Ściana jest już wyposażona w nadproże żelbetowe o długości L = 120 cm nad planowanym otworem. b. Wykonanie połączenia wyrzutu ciepłego powietrza z agregatu z wyrzutnią		

	zamontowaną w ścianie. c. Wykonanie podłączeń elektrycznych i sterujących siłownika elektrycznego otwierającego/zamykającego ruchome lamele wyrzutni. 3. Dostawa i montaż czerpni powietrza otwieranej/zamykanej siłownikiem elektrycznym, zamontowanej w skrzydle wrót wejściowych do pomieszczenia agregatu. a. Wymiar zamontowanych obecnie drzwi do pomieszczenia agregatu w świetle ościeżnicy wynosi: 135/200 cm. W załączeniu przesyłamy zdjęcia ww. drzwi. Jeżeli Oferent uzna, że nie można w nich zamontować czerpni powietrza otwieranej/zamykanej siłownikiem elektrycznym to wtedy należy wymienić dwuskrzydłowych wrót wejściowych (bez ościeżnicy) i zastąpić ich jednym skrzydłem o wym. 135/200cm z wbudowaną czerpnią z siłownikiem elektrycznym. Prace ślusarskie leżą po stronie dostawcy agregatu. b. Wykonanie podłączeń elektrycznych i sterujących siłownika elektrycznego otwierającego/zamykającego ruchome lamele czerpni.		
3	Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej		
4	Warunki serwisowe		
5	Dostawa paliwa w ilości odpowiadającej maksymalnej objętości wbudowanego zbiornika paliwa agregatu – wraz z zatankowaniem agregatu.		
6	Inne nieprzewidziane usługi i dostawy		


 p. Wojta Gminy
 Anna Kwiecień
 Sekretarz Gminy