

ZP.11.2014r.

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku” opublikowanym na portalu UZP Nr 123848-2014 dnia 10.04.2014r.

Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Jakie napięcie zasilania ma mieć przetwornik przepływomierza 24DC czy 230 VAC?

Odpowiedź:

Przetworniki przepływomierzy powinny być zasilane napięciem 230V AC

Pytanie nr 2

Czy można zastosować standardowe czujniki dla gospodarki wodno – ściekowej typ MAG5100W zamiast drogiego (technologicznego)3100?

Odpowiedź:

Przepływomierze MAG5100W przestają być stosowane (wychodzą z obiegu) i posiadają mniejszą dokładność wskazań niż przepływomierz MAG3100. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza innego niż zostało to określone w Dokumentacji Projektowej. Takimi zamiennikami mogą być przepływomierze elektromagnetyczne np. WaterMaster o klasie dokładności 1, posiadający atest OIML R49-1. Klasa dokładności tych przepływomierzy jest porównywalna z zaproponowanymi w Dokumentacji Projektowej. Pełny tekst normy OIML R49 można pobrać ze strony internetowej www.oiml.org.

Pytanie nr 3

W punkcie 7.4.1 (opis do projektu) Zamawiający podał wyposażenie dodatkowe (na życzenie inwestora):

-pompa przepływowa typ B2 Lutz

-układ automatycznego pomiaru zawartości wolnego chloru w wodzie

Zwracamy się z pytaniem czy dostawa powyższych urządzeń jest po stronie Zamawiającego czy może Wykonawcy?


Odpowiedź:

Dostawa i montaż wyposażenia opisanego w punkcie 7.4.1. (opisu do projektu) jest przedmiotem zamówienia i należy do Wykonawcy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Kopia:

a/a

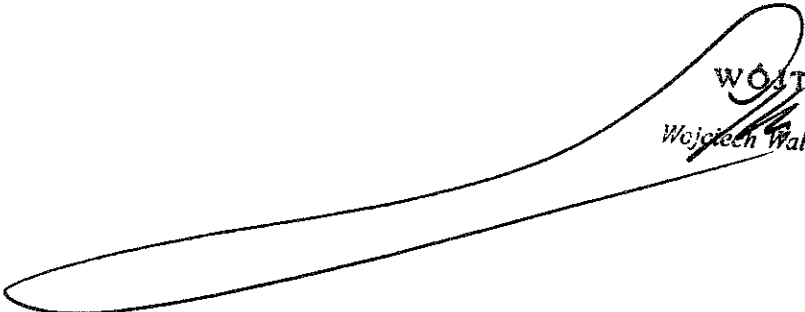

WÓJT
Wojciech Walczak