


TB

Pi = 9.2kW Kj=0.7 Po=6.4kW Io=9.8kW  
Ib = 25A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ NASCIENNA 72-MODUŁ.

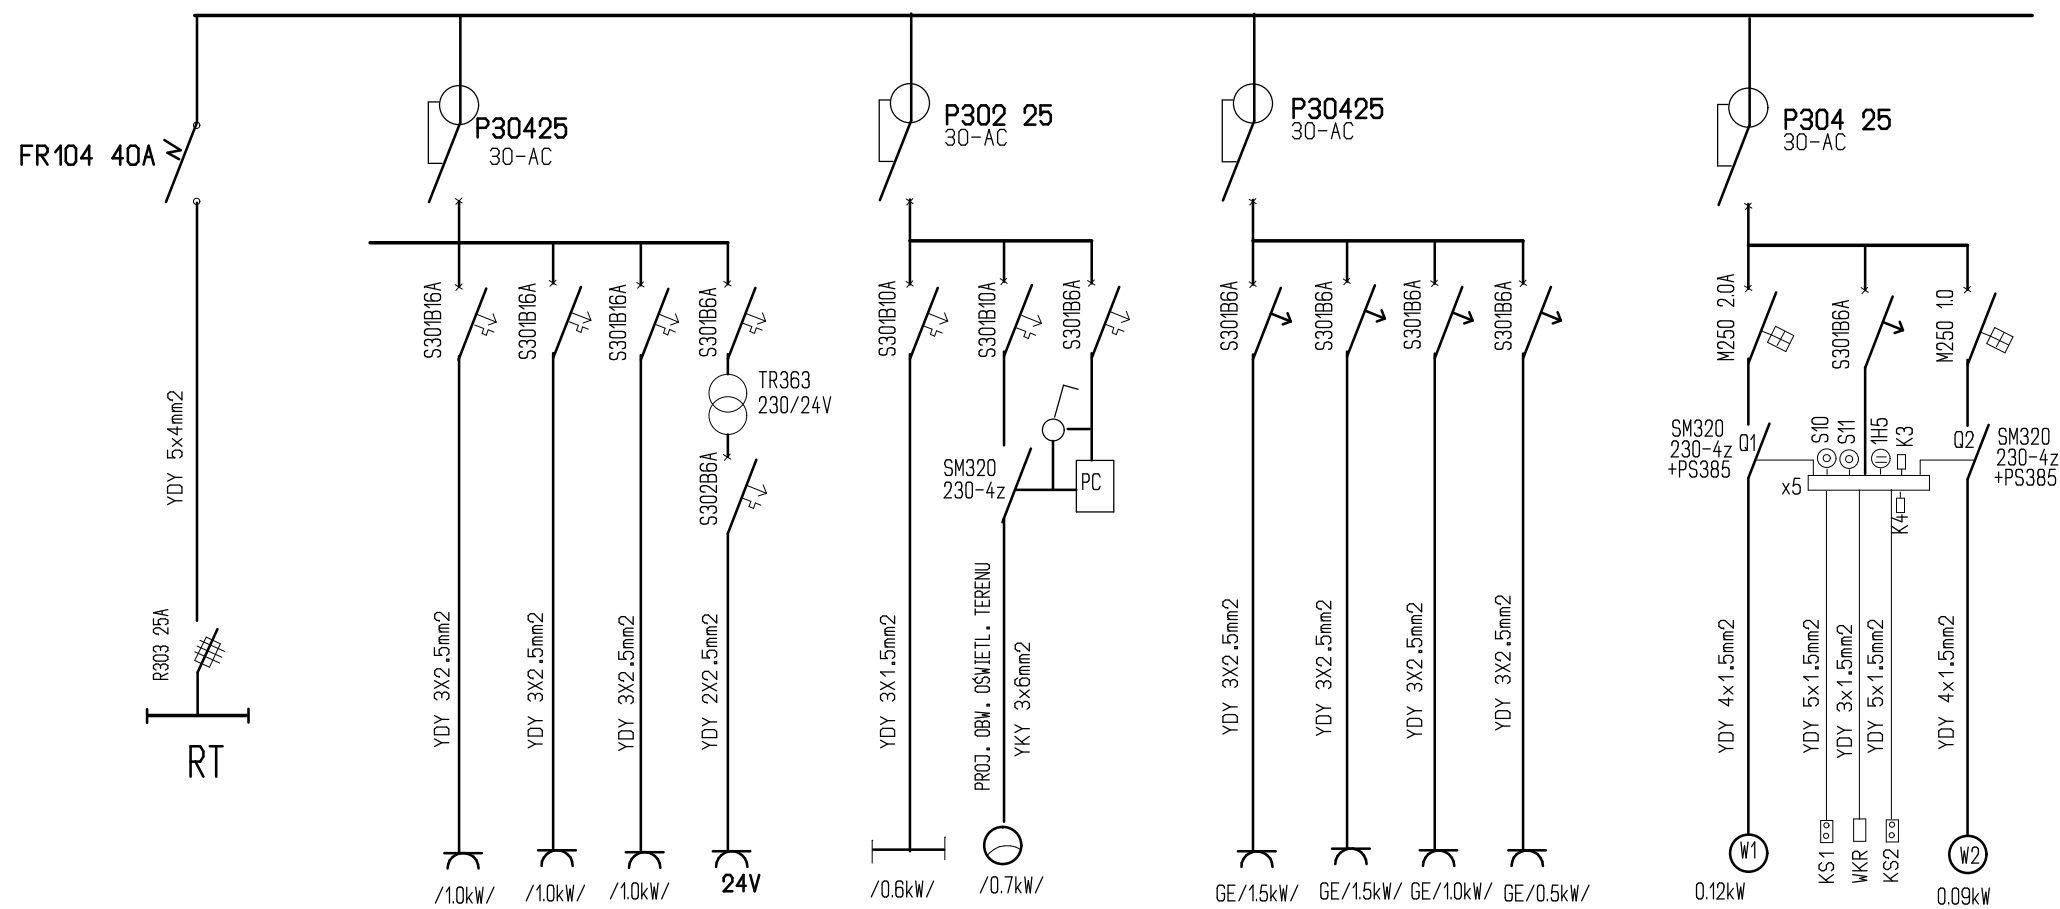

UKŁAD POŁĄCZEŃ: TN - S

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ S.U.W WIERZCHOWINY GM. JEDLIŃSK		DATA
INWESTOR		10.2015
GMINA JEDLIŃSK UL. WARECKA 19 26-660 JEDLIŃSK		SKALA
TEMAT		NR RYS
SCHEMAT TABLICY TB		
PROJEKTOWAŁ	Piotr Gralewski upr. UAN-II-8386/RA/43/85	14E
SPRAWDZIŁ	Andrzej Pawlikowski upr. GP-III-7342/75/91	