

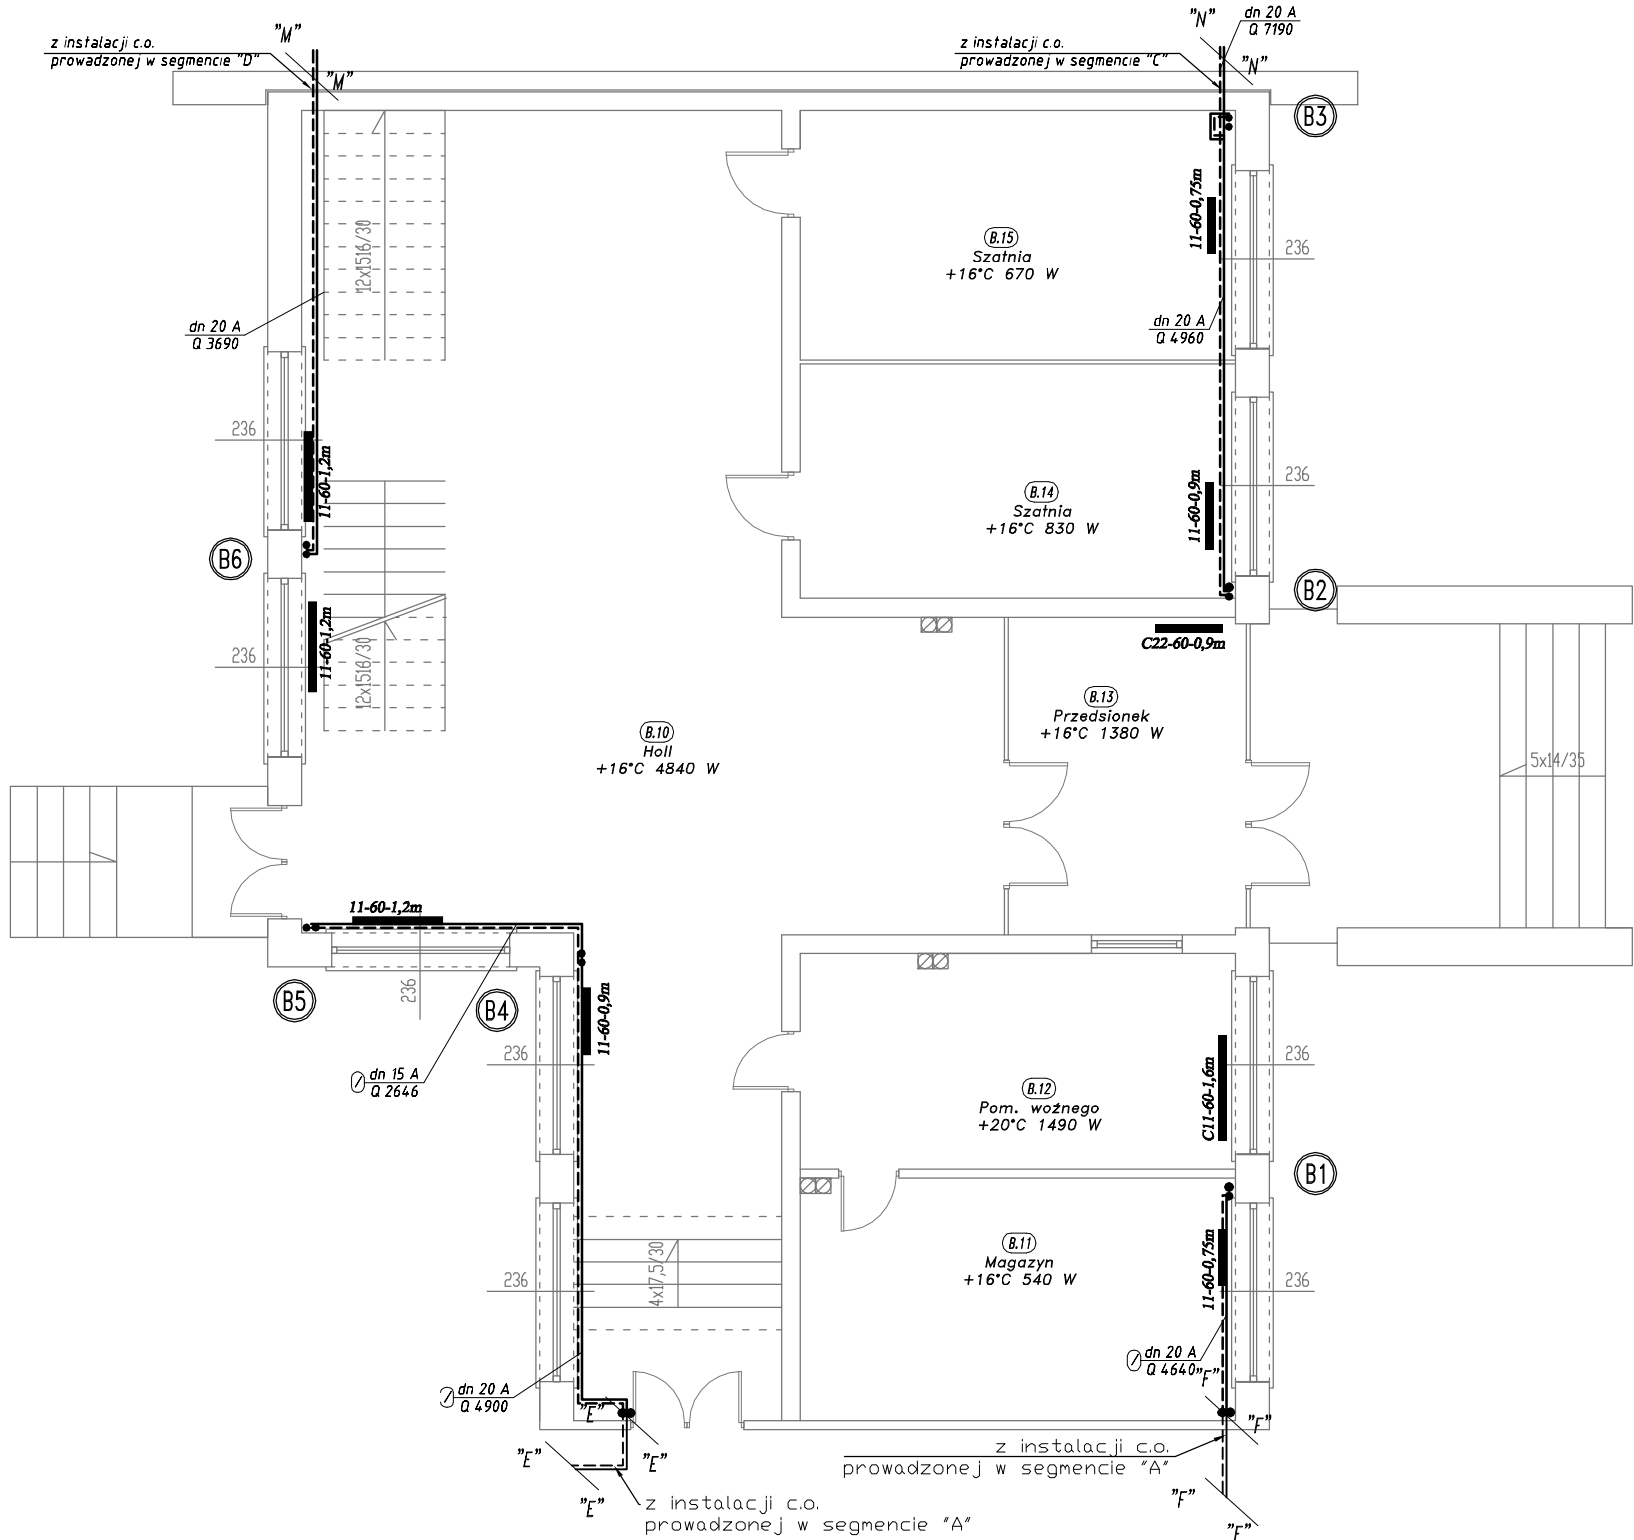


RZUT PARTERU 1 :100
INSTALACJA C.O. SEGMENT "B"



RZUT PIĘTRA 1 :100
INSTALACJA C.O. SEGMENT "B"

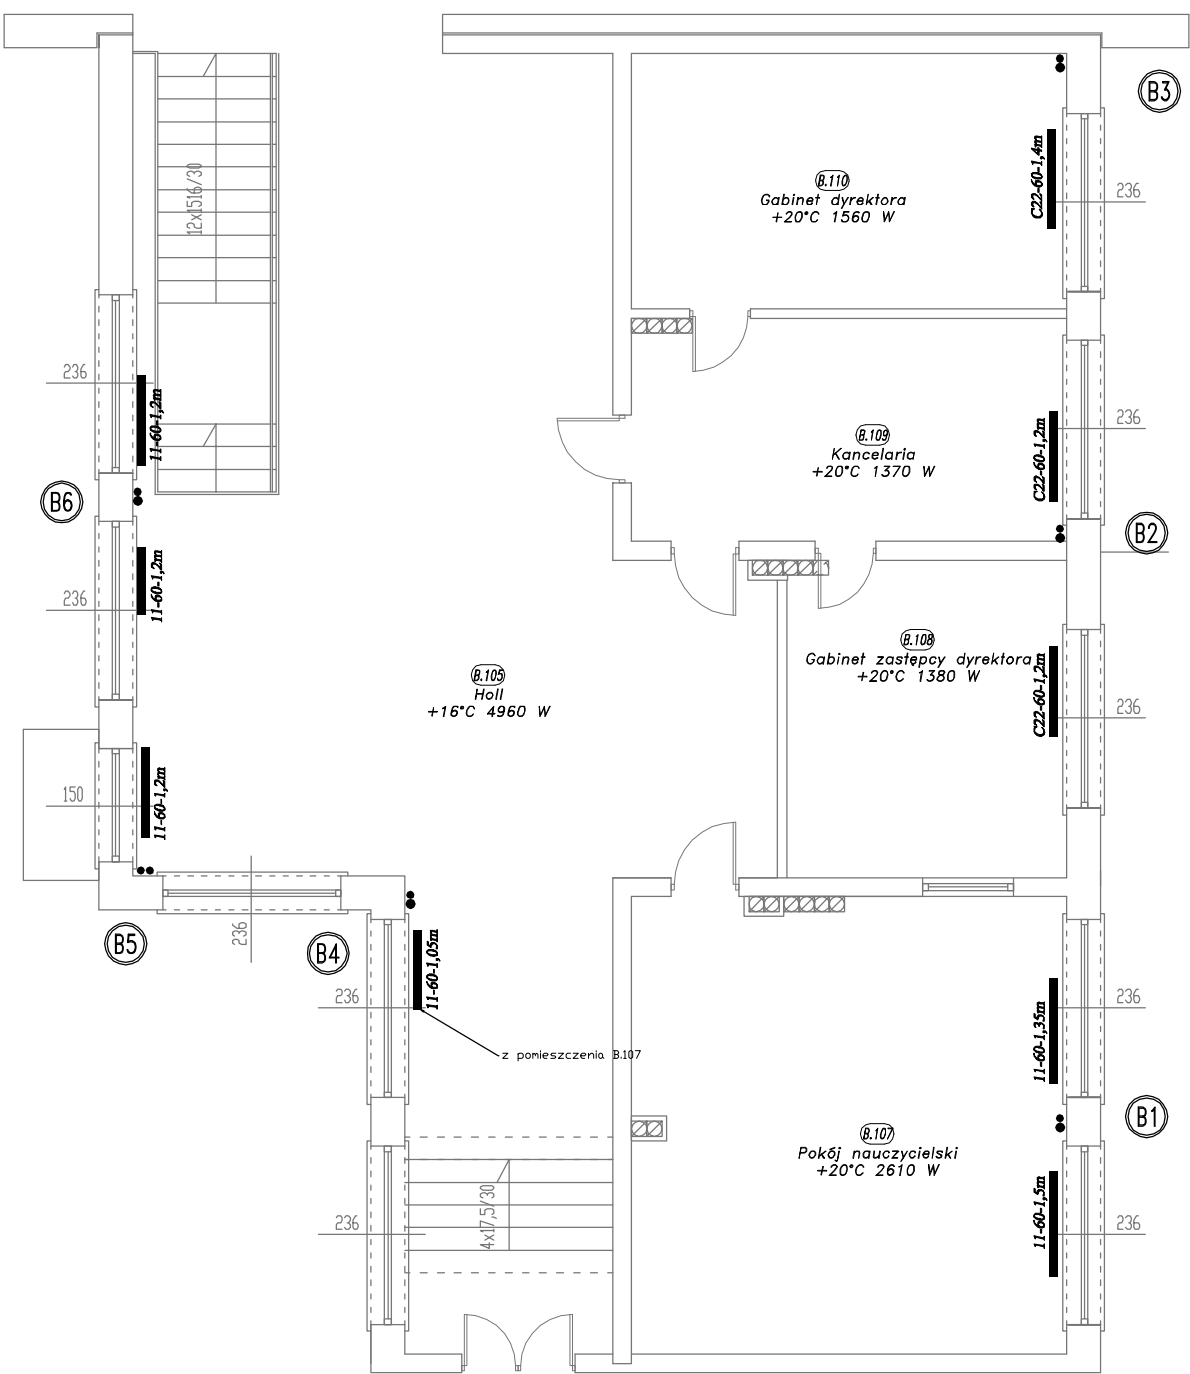

- OZNACZENIA:
- znazlenie, powrót instalacji c.o. 80/60°C przewody z indeksem A stalowe czarne o połączeniach spawanych, przewody z indeksem B PEX/Al/PEX o połączeniach zaciskowych
 - grzejnik stalowy płytowy z zasilaniem bocznym, istniejący do pozostawienia lub projektowane przeniesienie z innego pomieszczenia
 - projektowany nowy grzejnik stalowy płytowy, z zasilaniem bocznym z odcinającym zaworem powrotnym i zaworem termostatycznym.
 - projektowany nowy grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact CV, dolnozasilany z odcinającym zaworem powrotnym i wbudowanym zaworem termostatycznym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH WE WSOLI				
Projekt budowlany wymiany wewnętrznej instalacji c.o.				
Rzuty kondygnacji - segment "B"				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
OPRACOWAŁ	inż.Piotr Świerczyński			05.2015
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Ewa Olęder	UAN-II-K-8386/134/87		Skala 1 : 100
SPRAWDZIŁ	mgr inż.St.Truszczyński	WBP-II-K-8386/RA/109/83		Nr rysunku
				4